

Titolo

Pompa di calore
 VRV III RXYSQ-P8Y1
 Schemi elettrici

Legenda:


- Linea di potenza
- Linea di segnale (utilizzare cavo bifilare
- non schermato da 0.75-1.25 mmq)

Note:

- Per la linea di potenza e la linea di segnale

prevedere due canaline
- separate distanti almeno 30 cm

UNITA' ESTERNA Out 2
 RXYSQ6P8Y1

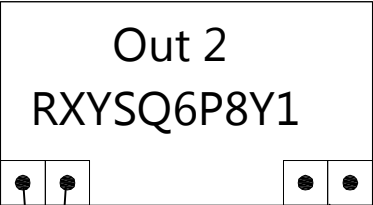


L,N 22A
 Arrivo alimentazione dal nuovo quadro distribuz.
 cavo FG7OR sez. 2x10+T

Cavo segnale

Cavo segnale

unità interna

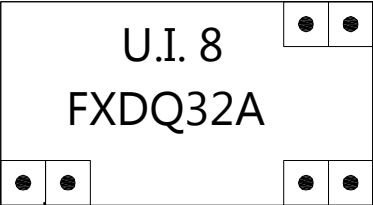

F1,F2

P1,P2

Cavo segnale

Solo collegamento esclusa fornitura

BRC1E52A

Comando unità interna


L,N

0,5A 1ph

cavo FG7OR sez. 2x2.5+T

Arrivo alimentazione nuovo quadro distribuz.

unità interna

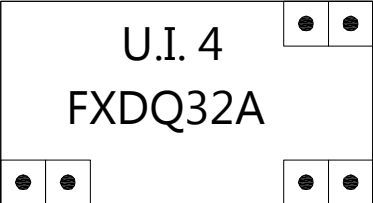

F1,F2

P1,P2

Cavo segnale

Solo collegamento esclusa fornitura

BRC1E52A

Comando unità interna


L,N

0,4A 1ph

cavo FG7OR sez. 2x2.5+T

Arrivo alimentazione nuovo quadro distribuz.

unità interna

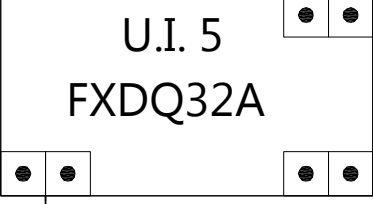

F1,F2

P1,P2

Cavo segnale

Solo collegamento esclusa fornitura

BRC1E52A

Comando unità interna


L,N

0,4A 1ph

cavo FG7OR sez. 2x2.5+T

Arrivo alimentazione nuovo quadro distribuz.

unità interna

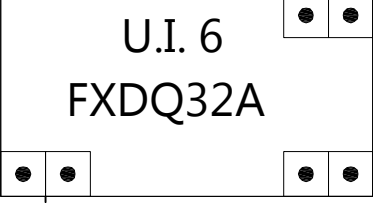

F1,F2

P1,P2

Cavo segnale

Solo collegamento esclusa fornitura

BRC1E52A

Comando unità interna


L,N

0,4A 1ph

cavo FG7OR sez. 2x2.5+T

Arrivo alimentazione nuovo quadro distribuz.

unità interna

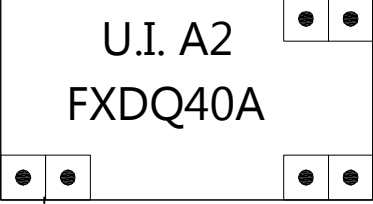

F1,F2

P1,P2

Cavo segnale

Solo collegamento esclusa fornitura

BRC1E52A

Comando unità interna

L,N

0,5A 1ph

cavo FG7OR sez. 2x2.5+T

Arrivo alimentazione nuovo quadro distribuz.